

авт

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.3052 от 23.08.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 10 ч. 40 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Садовая, 231*

Код пробы (образца): 19.3052

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Авдеев

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу №19.3052 от 23.08.2019

Код образца (пробы): 19.3052


Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 20.08.2019 г.					
Дата окончания испытания: 20.08.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»

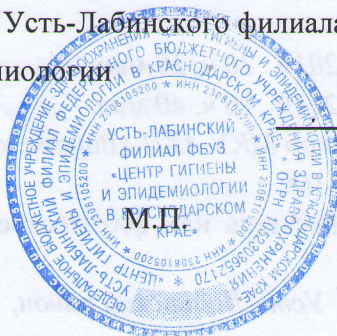

Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1630.2.У.Д.2 от «21» августа 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 г. 10-10 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»
В/кран ул. Садовая 231 ст. Воронежская
Код пробы (образца): 1630.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца (пробы): 1630.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.08.2019 г.
Дата окончания испытаний: 21.08.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1630.2.У.Д.2 от «21» августа 2019 г.


Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 г. 10-10 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»
В/кран ул. Садовая 231 ст. Воронежская
Код пробы (образца): 1630.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1630.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.08.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 21.08.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.3051 от 23.08.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская,
ул.Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 09 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 10 ч. 40 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул.Ленина, 10*

Код пробы (образца): 19.3051

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.


К протоколу №19.3051 от 23.08.2019
Код образца (пробы): 19.3051

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 20.08.2019 г.

Дата окончания испытания: 20.08.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1629.2.У.Д.2 от «21» августа 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 г. 09-50 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 20.08.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»
(образца): В/ кран ул. Ленина 10 ст. Воронежская
Код пробы (образца): 1629.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1629.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.08.2019 г.
Дата окончания испытаний: 21.08.2019 г.


Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

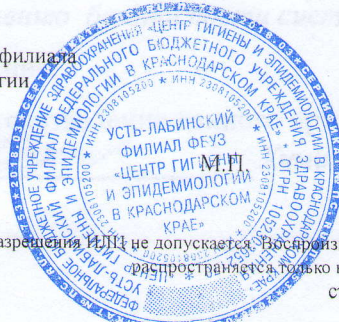

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.3050 от 23.08.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №321-Д

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 10 ч. 40 мин.

Кем отобрана проба:

Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», арт. скважина №321-Д
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, водозабор Северный*

Код пробы (образца): 19.3050

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 20.08.2019 г.

Дата окончания испытания: 23.08.2019 г.

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	1,27±0,38	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,3±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	462,5±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	7,0±1,1	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,80±0,16	5,0	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1628.2.У.Д.2 от «21» августа 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 г. 09-30 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»
Скважина № 321-Д водозабор Северный ст. Воронежская
Код пробы (образца): 1628.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1628.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.08.2019 г.
Дата окончания испытаний: 21.08.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Сурин А.В.
(Ф.И.О.)

Дермис
(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34

e-mail: ulabfguz@mail.ru

Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 19.3049 от 23.08.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из артезианской скважины №7431

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 10 ч. 40 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», арт. скважина №7431.

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Вокзальная, водозабор Центральный

Код пробы (образца): 19.3049

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 20.08.2019 г.					
Дата окончания испытания: 23.08.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,3±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	464,0±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	7,0±1,1	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,80±0,16	5,0	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии


в Краснодарском крае»



Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1627.2.У.Д.2 от «21» августа 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2019 г. 09-10 ч.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2019 г. 10-40 ч.
Кем отобрана проба: Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МКУ АХЦ «Воронежский»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский»
Скважина № 7431 водозабор ул. Вокзальная ст. Воронежская
Код пробы (образца): 1627.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код образца(пробы): 1627.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.08.2019 г.
Дата окончания испытаний: 21.08.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

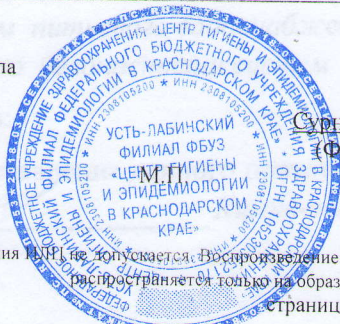

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.