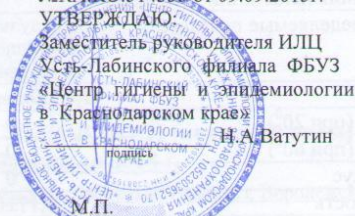


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
ст. Динская, ул. Кирпичная, 55 А

Аттестат аккредитации:
№ RA RU 514335 от 09.09.2015г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
№ 355.2.У.Д.1 ОТ 26.03.2018г.

Объект испытаний: Вода из резервуара

Заказчик и его юридический адрес: АО Агрофирма «Мир» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51

Наименование предприятия/объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения АО АФ «Мир»/ Резервуар артезианской скважины №43-Г

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, Бригада №3

Код пробы (образца): 355.2.У.Д.1.

Кем отобрана проба: Ответственный за водоснабжение Зайцев В.Л.

Цель отбора (основание): договор/программа ПК

Дата и время отбора пробы (образца): 21.03.2018г. 10 час. 45 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.03.2018г. 12 час. 00 мин.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

1	Вода минеральная негазированная	Не обнаружено	Не обнаружено	М.П. Дина	352330, 21.03.2018г.
2	Общая жесткость безкарбонатная КЖБ в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	М.П. Дина	352330, 21.03.2018г.
3	Термотермодинамический индекс Блэкмора в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	М.П. Дина	352330, 21.03.2018г.

Дата начала исследования: 21.03.2018 г.
Дата окончания исследования: 21.03.2018 г.

К протоколу № 355.2.У.Д.1. от 26.03.2018г.
код образца (пробы): 355.2.У.Д.1.

Результаты испытаний


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		21.03.2018			
Дата окончания испытаний:		26.03.2018			
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	8,20±0,1	6,0 ±9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	355,8±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	4,25±0,64	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	1,09±0,22	5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Испытания проводили:					
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.А. Ватутин

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 761.2.У.Д.2 от «23» апреля 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 6082 водозабор МТМ
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 19.04.2018 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы: 19.04.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 761.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахро Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 761.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	0 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований <u>19.04.2018 г.</u> Дата окончания исследований: <u>21.04.2018г.</u>					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А.Ватутин




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 489.2.У.Д.1 ОТ 20.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край,
Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51
Наименование предприятия/объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
МКУ АХЦ «Воронежский» / водопроводный кран
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул.Ленина, 10
Код пробы (образца): 489.2.У.Д.1
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 19.04.2018г. 10 час. 50 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.04.2018г. 12 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 489.2.У.Д.1 от 20.04.2018г.
код образца (пробы): 489.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		19.04.2018			
Дата окончания испытаний:		20.04.2018			
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Испытания проводили:					
Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Н.А. Вагутин
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)

№ 762.2.У.Д.2 от «23» апреля 2018 г.


Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Ленина 10
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 19.04.2018 г. 10-50 ч.
Дата и время доставки пробы: 19.04.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №2, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 762.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 762.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований 19.04.2018 г. Дата окончания исследований: 21.04.2018 г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИИЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А. Ватутин




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 490.2.У.Д.1 ОТ 20.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край,
Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51
Наименование предприятия/объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
МКУ АХЦ «Воронежский» / Водопроводный кран
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Садовая, 231
Код пробы (образца): 490.2.У.Д.1
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 19.04.2018г. 11 час. 20 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.04.2018г. 12 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 490.2.У.Д.1 от 20.04.2018г.
код образца (пробы): 490.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		19.04.2018			
Дата окончания испытаний:		20.04.2018			
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,61±0,48	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Испытания проводили:					
Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


Н.А. Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)

№ 763.2.У.Д.2 от «23» апреля 2018 г.


Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Садовая 231
Вид упаковки Стекланная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб ГОСТ 31942-2012
Основание Согласно договора
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы 19.04.2018 г. 11-20 ч.
Дата и время доставки пробы 19.04.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 763.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 763.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований 19.04.2018 г. Дата окончания исследований: 21.04.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А. Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 487.2.У.Д.1 ОТ 23.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 51
Наименование предприятия/объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский» / Артезианская скважина № 4799
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, Водозабор «Кирпичный завод»
Код пробы (образца): 487.2.У.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 19.04.2018г. 10 час. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 19.04.2018г. 12 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Дополнительные сведения:

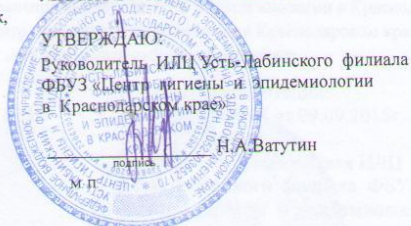
Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 760.2.У.Д.2 от «23» апреля 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 4799 водозабор Кирпичный завод
Вид упаковки: Стекланная посуда
Количество: 1 обр. (0.5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 19.04.2018 г. 10-10 ч.
Дата и время доставки пробы: 19.04.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД:

760.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 760.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований 19.04.2018 г. Дата окончания исследований: 21.04.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.				Подпись 	