


M 1:5000

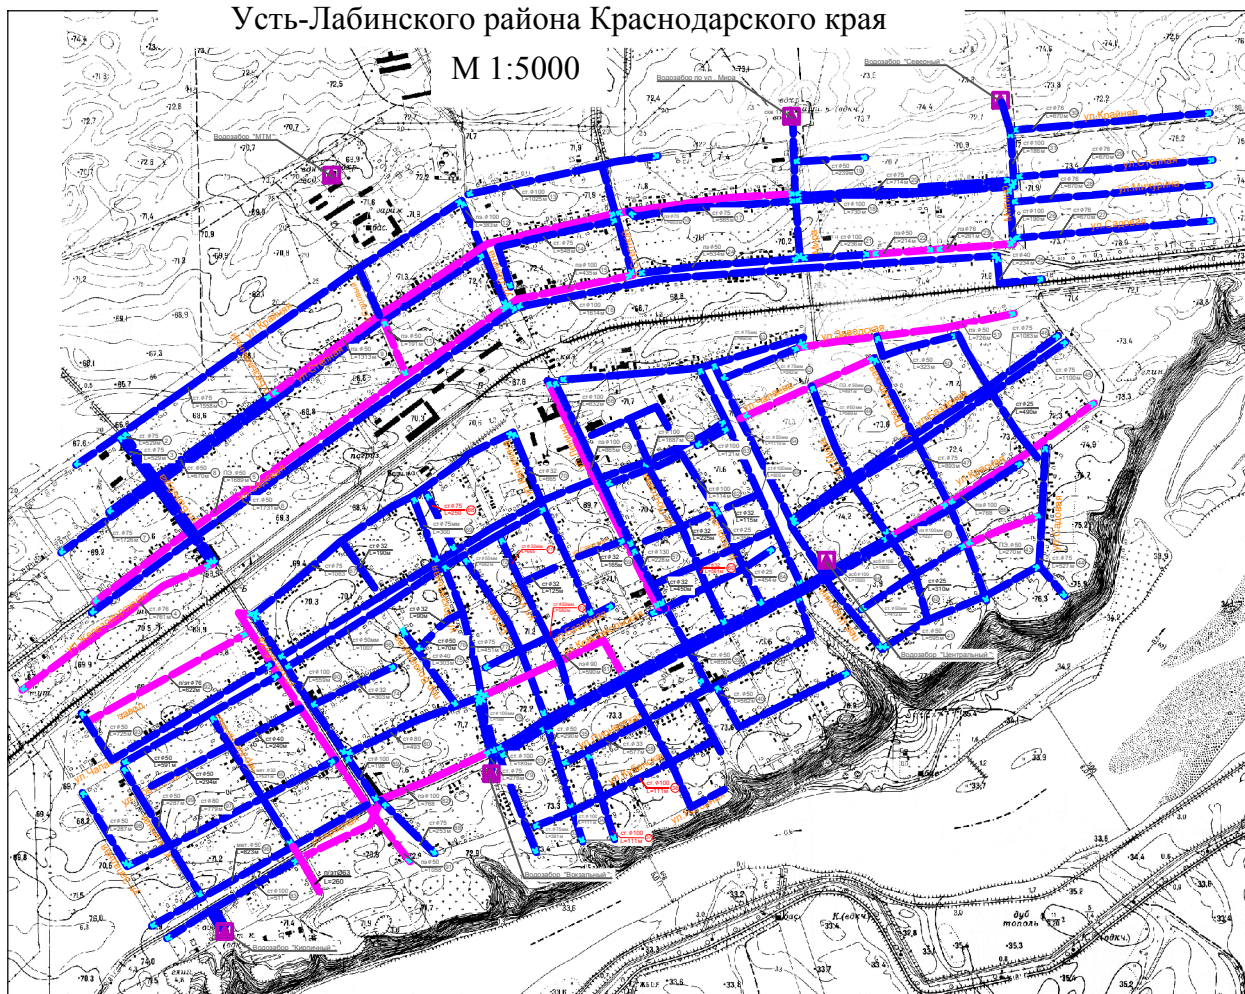

Ведомость существующих трубопроводов водоснабжения

№ п/п	Наименование	Длина, м	Прокладка, км	% износа	Примечание
	Труба стальная	25	0,358	75-80	
	Труба стальная	40	0,303	75-80	
	Труба стальная	50	10,020	75-80	
	Труба стальная	75	14,418	70-75	
	Труба стальная	100	0,889	70-75	
	Труба стальная	125	3,180	70-75	
	Труба стальная	150	0,228	70-75	
	Труба стальная	80	1,726	70-75	
	Труба из цементная	100	3,305	70-75	
	Труба из л	40	0,590	70-75	
	Труба из л	50	4,476	70-75	
	Труба из л	76	2,136	70-75	
	Труба из л	90	0,590	70-75	
	Труба из л	100	0,895	70-75	

Условные обозначения

-  - водопровод существующий, степень износа не менее 70%
-  - водопровод существующий из труб п/эт, степень износа не более 25%
-  - водозаборные сооружения существующие
-  $\frac{асб. \varnothing 100}{L=400м}$ - материал труб, диаметр, длина участка трубопровода

		Муниципальный контракт №64	
		Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Воронежское СП Усть-Лабинский район. Классификационный код	
		ст. Воронежская.	
Пр. от	Соборный		
Решен	Соборный	Существующий кадастр	ООО "ПНТИ"